

令和 7 年度

水道水質検査年次報告書

江南市水道部水道課

はじめに

江南市の水道は、昭和５０年３月３１日付けで事業認可を受けて、昭和５０年４月１日より事業を開始しました。

４２箇所の簡易水道の統合と下般若配水場及び後飛保配水場の完成により、昭和５４年４月から本格的な配水を開始しました。また、平成２６年１０月に残る３箇所の簡易水道を統合し市内全域が給水区域となりました。

現在は、木曽川を水源とする愛知県水道用水供給事業からの浄水受水と、自己水として地下水（深井戸）を取水しております。

その供給している水質は良好で安定しており、塩素消毒のみで配水しています。また、一般の蛇口より採水する給水栓水水質も良好な水質が確保されています。

これからも水質検査を通じて適切な維持管理と水質管理を行い、より安心してお使いいただける水道水の供給に努めてまいります。

令和８年７月

江南市水道部水道課

目 次

I 水質検査の概要

	ページ
1 水質検査実施項目	1
2 水質基準	
(1) 基準項目（51項目）	2
(2) 水質管理目標設定項目	3

II 水質検査結果

1 水質検査結果概要	7
2 給水栓水水質検査結果	8
① 江南緑地公園テニスコート	9
② 生島神社	10
③ 阿弥陀寺	11
④ 高屋神社	12
⑤ 松竹公民館	13
⑥ 上奈良北墓地	14
⑦ 稲木神社	15
⑧ 島宮公園	16
⑨ 二子山児童遊園	17
⑩ 草井第2ポンプ場	18
⑪ 草井南部ポンプ場	19
3 原水地下水及び県営水道水水質検査結果	20
(1) 原水地下水水質検査結果Ⅰ	21
(2) 原水地下水水質検査結果Ⅱ	22
(3) 県営水道水水質検査結果	23
4 水質管理目標設定項目水質検査結果	24
5 毎日検査結果	27

I 水質検査の概要

1 水質検査実施項目

江南市水道事業水質検査計画に基づき、下記の検査項目を実施しました。

- (1) 毎日検査項目
水道法に基づき市内給水栓で毎日検査を行うもの
4項目（色、濁り、におい、残留塩素）
- (2) 水質基準項目
水道法に基づき定期的に行うもの
51項目（令和2年4月1日施行）
- (3) 水質管理目標設定項目
水質基準とすべき状況ではないが、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視により、その検査状況を把握すべきものとして設定したもの
17項目（令和7年度実施分）
- (4) 上記以外の項目
 - ア 原水管理項目（愛知県水道水質検査実施基本方針による）
2項目（アンモニア態窒素、侵食性遊離炭酸）
 - イ 原水クリプトスポリジウム等感染症対策指標菌
2項目（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

2 水質基準

(1) 基準項目(51項目)

検 査 項 目		水質基準	区分
省令番号	項 目		
01	一般細菌	1ml中の集落数100以下	病原生物の指標
02	大腸菌	検出されないこと	
03	カドミウム及びその化合物	0．003　mg/ℓ以下	金属類
04	水銀及びその化合物	0．0005　mg/ℓ以下	
05	セレン及びその化合物	0．01　mg/ℓ以下	
06	鉛及びその化合物	0．01　mg/ℓ以下	
07	ヒ素及びその化合物	0．01　mg/ℓ以下	
08	六価クロム化合物	0．02　mg/ℓ以下	
09	亜硝酸態窒素	0．04　mg/ℓ以下	無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0．01　mg/ℓ以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/ℓ以下	
12	フッ素及びその化合物	0．8　mg/ℓ以下	
13	ホウ素及びその化合物	1．0　mg/ℓ以下	
14	四塩化炭素	0．002　mg/ℓ以下	一般有機化学物質
15	1,4-ジオキサン	0．05　mg/ℓ以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0．04　mg/ℓ以下	
17	ジクロロメタン	0．02　mg/ℓ以下	
18	テトラクロロエチレン	0．01　mg/ℓ以下	
19	トリクロロエチレン	0．01　mg/ℓ以下	
20	ベンゼン	0．01　mg/ℓ以下	
21	塩素酸	0．6　mg/ℓ以下	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0．02　mg/ℓ以下	
23	クロロホルム	0．06　mg/ℓ以下	
24	ジクロロ酢酸	0．03　mg/ℓ以下	
25	ジブロモクロロメタン	0．1　mg/ℓ以下	
26	臭素酸	0．01　mg/ℓ以下	
27	総トリハロメタン	0．1　mg/ℓ以下	
28	トリクロロ酢酸	0．03　mg/ℓ以下	
29	ブロモジクロロメタン	0．03　mg/ℓ以下	
30	ブロモホルム	0．09　mg/ℓ以下	
31	ホルムアルデヒド	0．08　mg/ℓ以下	
32	亜鉛及びその化合物	1．0　mg/ℓ以下	色(金属類)
33	アルミニウム及びその化合物	0．2　mg/ℓ以下	味覚(金属類)
34	鉄及びその化合物	0．3　mg/ℓ以下	
35	銅及びその化合物	1．0　mg/ℓ以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/ℓ以下	
37	マンガン及びその化合物	0．05　mg/ℓ以下	色(金属類)
38	塩化物イオン	200　mg/ℓ以下	味覚(無機物質)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/ℓ以下	
40	蒸発残留物	500　mg/ℓ以下	
41	陰イオン界面活性剤	0．2　mg/ℓ以下	発泡(有機物質)
42	ジェオスミン	0．00001　mg/ℓ以下	におい(カビ臭)
43	2-メチルイソボルネオール	0．00001　mg/ℓ以下	
44	非イオン界面活性剤	0．02　mg/ℓ以下	発泡(有機物質)
45	フェノール類	0．005　mg/ℓ以下	におい(有機物質)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/ℓ以下	味覚(有機物質)
47	p H 値	5.8以上8.6以下	基本的性状
48	味	異常でないこと	
49	臭気	異常でないこと	
50	色度	5　度以下	
51	濁度	2　度以下	

(2) 水質管理目標設定項目

検 査 項 目		目 標 値	区 分
番号	項 目 名		
01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	金属類
02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下(暫定)	
03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	
04	———— (H26.4.1削除)	———— (H26.4.1削除)	無機物質
05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	一般有機化学物質
06	———— (H22.4.1削除)	———— (H22.4.1削除)	
07	———— (H22.4.1削除)	———— (H22.4.1削除)	
08	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	
09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	無機物質
10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	
11	———— (H20.4.1削除)	———— (H20.4.1削除)	
12	二酸化塩素	0.6 mg/ℓ以下	消毒副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下(暫定)	
14	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下(暫定)	
15	農薬類 (P.4参照)	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬
16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	消毒剤
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/ℓ以上～100mg/ℓ以下	味覚
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	色(金属類)
19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	有機化学物質
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	味覚(有機物質)
23	臭気強度(TON)	3 以下	におい
24	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	味覚
25	濁度	1 度以下	濁り
26	pH 値	7.5 程度	基本的性状
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	健全性
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	一般有機化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	金属類
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/ℓ以下	一般有機化学物質

農薬類(水質管理目標設定項目番号15)

検査項目		目 標 値
番号	農 薬 成 分	
15-001	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	0 . 05 mg/l以下
15-002	2, 2-DPA (ダラボン)	0 . 08 mg/l以下
15-003	2, 4-D (2, 4-PA)	0 . 02 mg/l以下
15-004	EPN	0 . 004 mg/l以下
15-005	MCPA	0 . 005 mg/l以下
15-006	アシュラム	0 . 9 mg/l以下
15-007	アセフェート	0 . 006 mg/l以下
15-008	アトラジン	0 . 01 mg/l以下
15-009	アニロホス	0 . 003 mg/l以下
15-010	アミトラズ	0 . 006 mg/l以下
15-011	アラクロール	0 . 03 mg/l以下
15-012	イソキサチオン	0 . 005 mg/l以下
15-013	イソフェンホス	0 . 001 mg/l以下
15-014	イソプロカルブ (MIPC)	0 . 01 mg/l以下
15-015	イソプロチオラン (IPT)	0 . 3 mg/l以下
15-016	イプフェンカルバゾン	0 . 002 mg/l以下
15-017	イプロベンホス (IBP)	0 . 09 mg/l以下
15-018	イミノクタジン	0 . 006 mg/l以下
15-019	インダノファン	0 . 009 mg/l以下
15-020	エスプロカルブ	0 . 03 mg/l以下
15-021	エトフェンブロックス	0 . 08 mg/l以下
15-022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	0 . 01 mg/l以下
15-023	オキサジクロメホン	0 . 02 mg/l以下
15-024	オキシシン銅 (有機銅)	0 . 03 mg/l以下
15-025	オリサストロビン	0 . 1 mg/l以下
15-026	カズサホス	0 . 0006 mg/l以下
15-027	カフェンストロール	0 . 008 mg/l以下
15-028	カルタップ	0 . 08 mg/l以下
15-029	カルバリル (NAC)	0 . 02 mg/l以下
15-030	カルボフラン	0 . 0003 mg/l以下
15-031	キノクラミン (ACN)	0 . 005 mg/l以下
15-032	キャプタン	0 . 3 mg/l以下
15-033	クミルロン	0 . 03 mg/l以下
15-034	グリホサート	2 mg/l以下
15-035	グルホシネート	0 . 02 mg/l以下
15-036	クロメプロップ	0 . 02 mg/l以下
15-037	クロルニトロフェン (CNP)	0 . 0001 mg/l以下
15-038	クロルピリホス	0 . 003 mg/l以下
15-039	クロタロニル (TPN)	0 . 05 mg/l以下
15-040	シアナジン	0 . 001 mg/l以下
15-041	シアノホス (CYAP)	0 . 003 mg/l以下
15-042	ジウロン (DCMU)	0 . 02 mg/l以下
15-043	ジクロベニル (DBN)	0 . 03 mg/l以下
15-044	ジクロルボス (DDVP)	0 . 008 mg/l以下
15-045	ジクワット	0 . 01 mg/l以下
15-046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0 . 004 mg/l以下
15-047	ジチオカルバメート系農薬	0 . 005 mg/l以下
15-048	ジチオピル	0 . 009 mg/l以下
15-049	シハロホップブチル	0 . 006 mg/l以下
15-050	シマジン (CAT)	0 . 003 mg/l以下

検査項目		目 標 値
番号	農 薬 成 分	
15-051	ジメタメトリン	0 . 02 mg/ℓ以下
15-052	ジメトエート	0 . 05 mg/ℓ以下
15-053	シメトリン	0 . 03 mg/ℓ以下
15-054	ダイアジノン	0 . 003 mg/ℓ以下
15-055	ダイムロン	0 . 8 mg/ℓ以下
15-056	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0 . 01 mg/ℓ以下
15-057	チアジニル	0 . 1 mg/ℓ以下
15-058	チウラム	0 . 02 mg/ℓ以下
15-059	チオジカルブ	0 . 08 mg/ℓ以下
15-060	チオフアネートメチル	0 . 3 mg/ℓ以下
15-061	チオベンカルブ	0 . 02 mg/ℓ以下
15-062	テフリルトリオン	0 . 002 mg/ℓ以下
15-063	テルブカルブ(MBPMC)	0 . 02 mg/ℓ以下
15-064	トリクロピル	0 . 006 mg/ℓ以下
15-065	トリクロルホン(DEP)	0 . 005 mg/ℓ以下
15-066	トリシクラゾール	0 . 1 mg/ℓ以下
15-067	トリフルラリン	0 . 06 mg/ℓ以下
15-068	ナプロバミド	0 . 03 mg/ℓ以下
15-069	パラコート	0 . 01 mg/ℓ以下
15-070	ビペロホス	0 . 0009 mg/ℓ以下
15-071	ビラクロニル	0 . 01 mg/ℓ以下
15-072	ビラゾキシフェン	0 . 004 mg/ℓ以下
15-073	ビラゾリネート(ビラゾレート)	0 . 02 mg/ℓ以下
15-074	ビリダフェンチオン	0 . 002 mg/ℓ以下
15-075	ビリブチカルブ	0 . 02 mg/ℓ以下
15-076	ピロキロン	0 . 05 mg/ℓ以下
15-077	フィプロニル	0 . 0005 mg/ℓ以下
15-078	フェニトロチオン(MEP)	0 . 01 mg/ℓ以下
15-079	フェノブカルブ(BPMC)	0 . 03 mg/ℓ以下
15-080	フェリムゾン	0 . 05 mg/ℓ以下
15-081	フェンチオン(MPP)	0 . 006 mg/ℓ以下
15-082	フェントエート(PAP)	0 . 007 mg/ℓ以下
15-083	フェントラザミド	0 . 01 mg/ℓ以下
15-084	フサライド	0 . 1 mg/ℓ以下
15-085	ブタクロール	0 . 03 mg/ℓ以下
15-086	ブタミホス	0 . 02 mg/ℓ以下
15-087	ブプロフェジン	0 . 02 mg/ℓ以下
15-088	フルアジナム	0 . 03 mg/ℓ以下
15-089	ブレチラクロール	0 . 05 mg/ℓ以下
15-090	プロシミドン	0 . 09 mg/ℓ以下
15-091	プロチオホス	0 . 007 mg/ℓ以下
15-092	プロピコナゾール	0 . 05 mg/ℓ以下
15-093	プロピザミド	0 . 05 mg/ℓ以下
15-094	プロベナゾール	0 . 03 mg/ℓ以下
15-095	プロモブチド	0 . 1 mg/ℓ以下
15-096	ベノミル	0 . 02 mg/ℓ以下
15-097	ペンシクロン	0 . 1 mg/ℓ以下
15-098	ベンゾビスシクロン	0 . 09 mg/ℓ以下
15-099	ベンゾフェナップ	0 . 005 mg/ℓ以下
15-100	ベンタゾン	0 . 2 mg/ℓ以下

検査項目		目 標 値
番号	農 薬 成 分	
15-101	ペンディメタリン	0 . 3 mg/ℓ以下
15-102	ベンフラカルブ	0 . 02 mg/ℓ以下
15-103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0 . 01 mg/ℓ以下
15-104	ベンフレセート	0 . 07 mg/ℓ以下
15-105	ホスチアゼート	0 . 005 mg/ℓ以下
15-106	マラチオン(マラソン)	0 . 7 mg/ℓ以下
15-107	メコプロップ(MCPP)	0 . 05 mg/ℓ以下
15-108	メソミル	0 . 03 mg/ℓ以下
15-109	メタラキシル	0 . 2 mg/ℓ以下
15-110	メチダチオン(DMTP)	0 . 004 mg/ℓ以下
15-111	メトミノストロビン	0 . 04 mg/ℓ以下
15-112	メトリブジン	0 . 03 mg/ℓ以下
15-113	メフェナセート	0 . 02 mg/ℓ以下
15-114	メプロニル	0 . 1 mg/ℓ以下
15-115	モリネート	0 . 005 mg/ℓ以下

Ⅱ 水質検査結果

1 水質検査結果概要

(1) 毎日検査項目

すべてにおいて、良好な結果でした。

(2) 水質基準項目

ア 給水栓水

すべてにおいて、良好な結果でした。

イ 原水（地下水及び県営水道水）

取水している原水は、すべてにおいて良好な結果でした。

なお、取水を停止している後飛保第5、6号井のテトラクロロエチレンの水質検査結果は、それぞれ平均 0.013 mg/ℓ、0.009 mg/ℓ（基準値 0.010mg/ℓ）でした。

(3) 水質管理目標設定項目

すべてにおいて、良好な結果でした。


(4) 上記以外の項目

すべてにおいて、良好な結果でした。結果は原水水質検査結果に合わせて載せました。

2 給水栓水水質検査結果

水質検査採水場所

1	江南緑地公園 テニスコート	江南市中般若町川端	8	島宮公園	江南市島宮町城
2	生島神社	江南市鹿子島町生島	9	二子山児童遊園	江南市曾本町二子
3	阿弥陀寺	江南市宮田神明町栄	10	草井第2ポンプ場	江南市草井町宮東
4	高屋神社	江南市高屋町本郷	11	草井南部ポンプ場	江南市草井町中野
5	松竹公民館	江南市松竹町西松竹			
6	上奈良北墓地	江南市上奈良町天王			
7	稲木神社	江南市寄木町稲木			

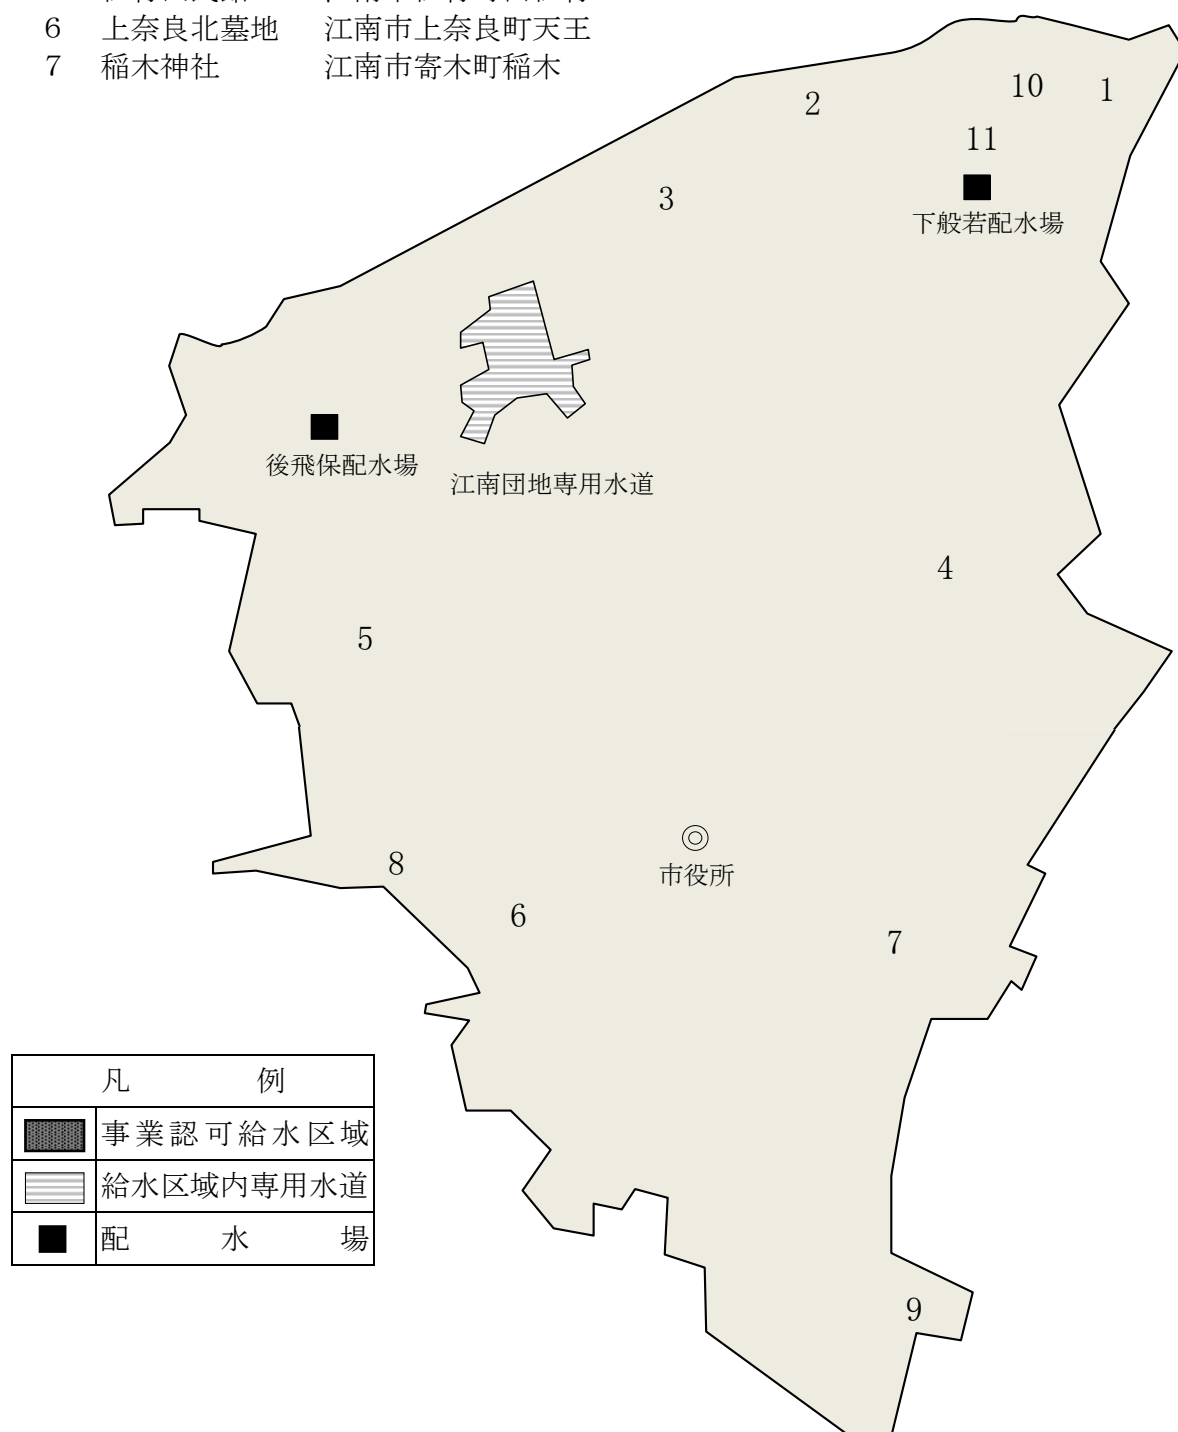

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水1											江南緑地公園テニスコート						
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小			
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨						
水 温	℃	—	16.4	19.5	21.8	27.9	29.0	31.5	25.3	19.0	14.5	10.5	8.5	12.2	19.7	31.5	8.5			
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2			
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下		0.87											0.87	0.87	0.87			
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下		0.10											0.10	0.10	0.10			
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02			
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下		0.06			0.08			<0.06			<0.06		<0.06	0.08	<0.06			
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下		0.009			0.012			0.009			0.004		0.009	0.012	0.004			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003			
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.002	0.001			
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		0.013			0.019			0.013			0.008		0.013	0.019	0.008			
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下		0.007			0.008			0.008			0.005		0.007	0.008	0.005			
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下		0.003			0.005			0.003			0.003		0.004	0.005	0.003			
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005			
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005			
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下		0.05			0.03			<0.02			<0.02		0.02	0.05	<0.02			
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下		0.07			<0.01			<0.01			0.02		0.02	0.07	<0.01			
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下		0.003											0.003	0.003	0.003			
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下		6.8											6.8	6.8	6.8			
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005			
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	5.9	6.3	6.1	5.6	5.9	6.4	5.7	5.5	8.5	6.1	7.4	7.3	6.4	8.5	5.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下		32.0											32.0	32.0	32.0			
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下		77											77	77	77			
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02			
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下		0.000001											0.000001	0.000001	0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4			
p H 値	—	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9			
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5			
濁 度	度	2 以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.1	0.5	<0.1			
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適						

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水2										生島神社						
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小		
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨					
水 温	℃	—	14.5	17.5	18.6	25.7	32.1	30.0	23.2	18.0	14.3	10.0	7.5	11.3	18.6	32.1	7.5		
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3		
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下			0.85			0.68			0.73			0.81	0.77	0.85	0.68		
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.08										0.08	0.08	0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
ペ ン ゼ ン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下			<0.06			0.08			<0.06			<0.06	<0.06	0.08	<0.06		
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下			0.012			0.012			0.006			0.006	0.009	0.012	0.006		
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			0.004	<0.003	0.004	<0.003		
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.002	0.001		
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			0.018			0.019			0.011			0.012	0.015	0.019	0.011		
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下			0.009			0.008			0.008			0.006	0.008	0.009	0.006		
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下			0.004			0.005			0.004			0.004	0.004	0.005	0.004		
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下			0.011										0.011	0.011	0.011		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			6.3										6.3	6.3	6.3		
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	5.6	5.7	6.0	5.7	6.1	6.2	5.8	5.6	6.8	6.1	7.3	7.3	6.2	7.3	5.6		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 以下			29.0			27.0			31.0			35.0	30.5	35.0	27.0		
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下			70			67			85			82	76	85	67		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
ジ エ オ ス ミ ン	mg/ℓ	0.00001 以下			0.000002										0.000002	0.000002	0.000002		
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002		
フ ェ ノ ー ル 類	mg/ℓ	0.005 以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	<0.3		
p H 値	—	5.8～8.6	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	6.7		
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適					

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水3										阿弥陀寺					
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小	
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨				
水 温	℃	—	16.6	19.5	21.5	26.8	31.8	28.7	24.5	18.2	13.8	11.8	9.3	13.8	19.7	31.8	9.3	
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	5.60	5.80	5.80	5.40	5.40	5.50	5.10	0.73	0.76	5.70	5.20	5.50	4.71	5.80	0.73	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.06										0.06	0.06	0.06	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ベ ン ゼ ン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下			<0.001			<0.001			0.005			<0.001	0.001	0.005	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			0.009			<0.001	0.002	0.009	<0.001	
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			0.007			<0.003	<0.003	0.007	<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下			<0.001			<0.001			0.003			<0.001	0.001	0.003	<0.001	
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/ℓ	0.09 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下			0.007										0.007	0.007	0.007	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			12.0										12.0	12.0	12.0	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.7	9.8	10.0	9.2	9.5	9.5	9.3	5.6	6.8	9.5	9.0	9.2	8.9	10.0	5.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下			86.0			85.0			32.0			85.0	72.0	86.0	32.0	
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下			170			190			87			180	157	190	87	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
フ ェ ノ ー ル 類	mg/ℓ	0.005 以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	
p H 値	—	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	6.8	
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水4										高屋神社					
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小	
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨				
水 温	℃	—	17.4	17.0	18.2	20.7	20.8	29.0	23.3	16.9	13.2	9.3	7.0	11.6	17.0	29.0	7.0	
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	5.10	5.20	5.20	4.90	4.90	0.76	0.70	0.76	0.74	0.85	0.76	0.89	2.56	5.20	0.70	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.07										0.07	0.07	0.07	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下			<0.06			0.08			<0.06			<0.06	<0.06	0.08	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下			<0.001			0.010			0.005			0.005	0.005	0.010	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			0.005	<0.003	0.005	<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			0.002			0.001			0.001	0.001	0.002	<0.001	
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			0.017			0.009			0.010	0.009	0.017	<0.001	
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			0.007			0.008			0.005	0.005	0.008	<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下			<0.001			0.005			0.003			0.004	0.003	0.005	<0.001	
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下			0.004										0.004	0.004	0.004	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			11.0										11.0	11.0	11.0	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.2	9.3	9.6	8.8	9.1	6.3	5.8	5.6	6.8	6.1	7.5	7.5	7.6	9.6	5.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下			89.0			30.0			32.0			36.0	46.8	89.0	30.0	
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下			170			66			82			80	100	170	66	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.6	<0.3	
p H 値	—	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水5					松竹公民館									
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
水 温	℃	—	17.0	19.5	19.5	23.0	25.3	25.0	21.6	18.2	16.0	14.0	14.0	15.4	19.0	25.3	14.0
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	5.70	5.70	5.80	5.40	5.50	5.40	5.50	5.50	5.60	5.50	5.40	5.30	5.53	5.80	5.30
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下		0.10											0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下		0.006											0.006	0.006	0.006
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下		12.0											12.0	12.0	12.0
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.8	9.8	10.0	9.2	9.6	9.6	9.7	9.7	10.0	9.5	9.1	9.5	9.6	10.0	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下		85.0			84.0			84.0			85.0		84.5	85.0	84.0
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下		190			180			180			170		180	190	170
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値	—	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水6						上奈良北墓地									
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小	
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨				
水 温	℃	—	18.0	21.0	22.6	26.5	25.2	29.5	23.5	19.5	16.5	13.0	12.0	15.0	20.2	29.5	12.0	
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	6.40	6.40	6.50	6.20	6.30	5.70	5.50	5.60	5.60	5.50	5.30	5.40	5.87	6.50	5.30	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.09										0.09	0.09	0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			0.005										0.005	0.005	0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下			0.007										0.007	0.007	0.007	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			11.0										11.0	11.0	11.0	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.5	9.6	9.9	9.1	9.4	9.5	9.6	9.7	10.0	9.6	9.0	9.2	9.5	10.0	9.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下			81.0			81.0			85.0			84.0	82.8	85.0	81.0	
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下			190			180			180			180	183	190	180	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p H 値	—	5.8～8.6	7.2	7.0	7.2	7.2	7.4	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	6.9	
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水7							稲木神社							
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小
天 候	—	—	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
水 温	℃	—	18.0	20.0	21.2	27.5	22.9	27.0	23.2	16.4	13.6	13.5	4.0	14.0	18.4	27.5	4.0
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	5.20	5.20	5.20	4.90	5.00	5.00	4.90	1.10	4.80	4.90	4.80	4.80	4.65	5.20	1.10
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下			0.07										0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			0.04										0.04	0.04	0.04
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下			0.001										0.001	0.001	0.001
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下			0.15			0.14			0.21			0.07	0.14	0.21	0.07
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブromホルム	mg/ℓ	0.09 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下			0.011										0.011	0.011	0.011
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下			11.0										11.0	11.0	11.0
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.2	8.9	9.4	8.6	9.0	8.9	9.1	5.9	9.1	8.9	8.5	8.7	8.7	9.4	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下			66.0			66.0			61.0			65.0	64.5	66.0	61.0
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下			170			160			150			150	158	170	150
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値	—	5.8～8.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水8								島宮公園							
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小	
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨				
水 温	℃	—	17.1	19.5	20.5	25.0	27.5	26.5	23.5	18.5	15.2	13.0	4.5	14.2	18.8	27.5	4.5	
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	5.60	5.70	5.70	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.60	5.50	5.40	5.50	5.55	5.70	5.40	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下		0.10											0.10	0.10	0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ペ ン ゼ ン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下		0.006											0.006	0.006	0.006	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下		12.0											12.0	12.0	12.0	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	9.6	9.7	9.9	9.3	9.6	9.6	9.6	9.7	10.0	9.5	9.0	9.5	9.6	10.0	9.0	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 以下		85.0			84.0			84.0			85.0		84.5	85.0	84.0	
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下		190			180			180			170		180	190	170	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	
フ ェ ノ ー ル 類	mg/ℓ	0.005 以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p H 値	—	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水9									二子山児童遊園						
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小	
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨				
水 温	℃	—	17.0	20.4	22.5	28.5	30.5	32.7	26.5	19.5	15.2	11.0	9.2	13.2	20.5	32.7	9.2	
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下		0.93											0.93	0.93	0.93	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下		0.10											0.10	0.10	0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
ベ ン ゼ ン	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06		<0.06	0.06	<0.06	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下		0.010			0.011			0.009			0.005		0.009	0.011	0.005	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		0.002			0.002			0.001			0.002		0.002	0.002	0.001	
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下		0.017			0.018			0.013			0.010		0.015	0.018	0.010	
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下		0.006			0.007			0.009			0.005		0.007	0.009	0.005	
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下		0.005			0.005			0.003			0.003		0.004	0.005	0.003	
ブromホルム	mg/ℓ	0.09 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下		0.004											0.004	0.004	0.004	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下		7.4											7.4	7.4	7.4	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	5.8	6.5	6.1	5.6	6.1	6.3	5.7	5.5	6.9	6.1	7.4	7.4	6.3	7.4	5.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下		33.0											33.0	33.0	33.0	
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下		81											81	81	81	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下		0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	
p H 値	—	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				


検査項目	単位等	水質基準	給水栓水11					草井第2ポンプ場									
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小
天 候	—	—	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
水 温	℃	—	16.5	17.5	17.2	17.6	17.7	17.7	17.3	16.3	16.3	16.2	14.8	14.5	16.6	17.7	14.5
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	2.70			3.00			3.10			3.00			2.95	3.10	2.70
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下				0.07									0.07	0.07	0.07
ハウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ブromモホルム	mg/ℓ	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下				0.003									0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下				8.0									8.0	8.0	8.0
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	5.7	5.9	6.2	5.8	6.1	6.1	5.9	5.9	6.1	5.8	5.8	5.7	5.9	6.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下				52.0									52.0	52.0	52.0
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下	120			110			130			110			118	130	110
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値	—	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

検査項目	単位等	水質基準	給水栓水12										草井南部ポンプ場						
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	平均	最大	最小		
天 候	—	—	曇	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨					
水 温	℃	—	17.4	17.8	17.5	22.7	30.8	30.0	23.0	16.5	12.5	8.5	7.2	11.5	18.0	30.8	7.2		
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3		
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	4.10			2.40			0.76			0.85			2.03	4.10	0.76		
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下				0.07									0.07	0.07	0.07		
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06		
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下	<0.001			0.001			0.005			0.005			0.003	0.005	<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003		
ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001		
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	<0.001			0.003			0.008			0.007			0.005	0.008	<0.001		
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下	<0.003			<0.003			0.007			0.007			0.004	0.007	<0.003		
ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下	<0.001			0.001			0.003			0.002			0.002	0.003	<0.001		
ブromホルム	mg/ℓ	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下				0.002									0.002	0.002	0.002		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下				7.7									7.7	7.7	7.7		
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	6.4	6.4	6.5	5.8	6.2	6.3	5.7	5.7	6.9	6.0	7.4	7.3	6.4	7.4	5.7		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 以下	65.0			46.0			27.0			30.0			42.0	65.0	27.0		
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下	160			100			83			70			103	160	70		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02		
ジエオスミン	mg/ℓ	0.00001 以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類	mg/ℓ	0.005 以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.6	<0.3		
p H 値	—	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	7.2	6.6		
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.5	<0.5	1.1	<0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	1.5	<0.5		
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.7	<0.1	0.3	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.7	<0.1		
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適					

3 原水地下水及び県営水道水水質検査結果

水質検査採水場所

- | | |
|------------|-----------|
| 1 下般若第1号井 | 11 小鹿第3 |
| 2 下般若第2号井 | 12 両高屋 |
| 3 後飛保第1号井 | 13 布袋東部第2 |
| 4 後飛保第2号井 | 14 上奈良 |
| 5 後飛保第3号井 | 15 草井第2 |
| 6 後飛保第4号井 | 16 草井南部 |
| 7 後飛保第5号井 | |
| 8 後飛保第6号井 | |
| 9 後飛保第7号井 | |
| 10 後飛保第8号井 | |

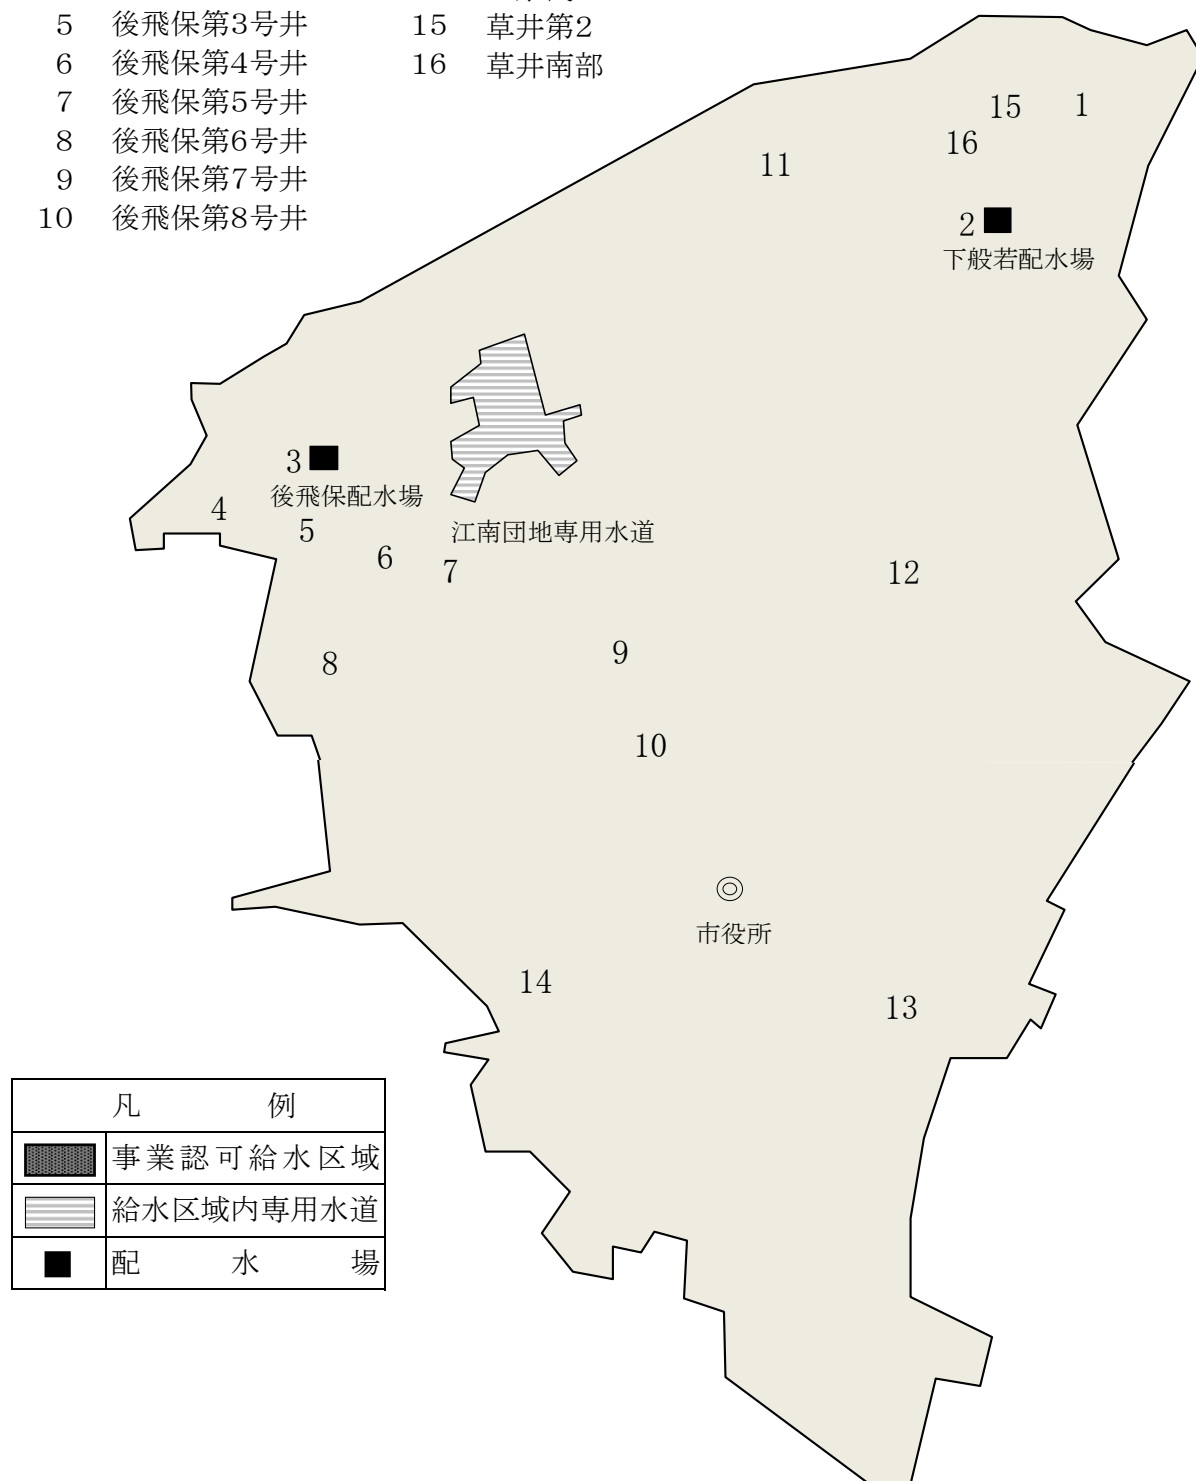

(1) 原水地下水水質検査結果 I

検査項目	単位等	水質基準	下般若第1号井	下般若第2号井	後飛保第1号井	後飛保第2号井	後飛保第3号井	後飛保第4号井	後飛保第5号井	後飛保第6号井	後飛保第7号井	後飛保第8号井	小鹿第3	両高屋	布袋東部第2	上奈良	草井第2	草井南部
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.9.2	R7.10.7	R7.10.7	R7.10.7	R7.10.7	R7.10.7	R7.10.7
天 候	—	—	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
水 温	℃	—	16.7	17.5	18.0	18.2	18.8	18.6	19.4	19.3	19.3	19.4	17.0	19.0	19.5	18.0	16.5	23.3
一 般 細 菌	個/ml	1ml中の集落数100以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大 腸 菌	—	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下	1.80	3.90	5.70	4.50	6.40	4.60			5.00	6.10	2.80	5.40	4.90	6.30	3.10	4.20
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.8 以下	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12			0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.1	0.08	0.09
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/l	1.0 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.03	<0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03
四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013	0.009	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゼ ン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006			<0.005	<0.005	0.011	0.069	<0.005	0.007	0.009	0.031
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.3 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	0.16	0.11	<0.01	<0.01	<0.01	0.04
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	1.0 以下	0.004	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001			0.001	0.002	0.001	0.008	0.003	<0.001	<0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下	8.9	10.0	12.0	11.0	14.0	9.9			14.0	12.0	9.2	11.0	12.0	11.0	7.9	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200 以下	5.6	7.8	9.2	8.1	10.0	8.5			10.0	9.3	6.0	9.4	8.7	9.1	5.7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下	62.0	78.0	82.0	76.0	81.0	63.0			84.0	90.0	69.0	90.0	66.0	77.0	53.0	67.0
蒸 発 残 留 物	mg/l	500 以下	120	160	180	160	200	140			190	190	160	230	190	210	150	170
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/l	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フ ェ ノ ー ル 類	mg/l	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p H 値	—	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	7.2			6.7	7.1	6.5	6.7	6.4	7.1	6.6	6.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	1.2	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	0.9	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2

ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
侵 食 性 遊 離 炭 酸	mg/l	—	12.0	10.0	8.6	9.7	8.5	2.9			12.0	4.6	16.0	7.2	15.0	3.2	11.0	9.7

(2) 原水地下水水質検査結果Ⅱ

検査項目	単位等	水質基準	採水場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
大腸菌	—	検出されないこと	下般若第1号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			下般若第2号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第1号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第2号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第3号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第4号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第7号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第8号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			小鹿第3	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			両高屋	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			布袋東部第2	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			上奈良	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			草井第2	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			草井南部	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
嫌気性芽胞菌	—	検出されないこと	下般若第1号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			下般若第2号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第1号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第2号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第3号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第4号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第7号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			後飛保第8号井			検出されず			検出されず			検出されず			検出されず			
			小鹿第3	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			両高屋	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			布袋東部第2	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			上奈良	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			草井第2	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
			草井南部	検出されず			検出されず			検出されず			検出されず					
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	下般若第1号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			下般若第2号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第1号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第2号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第3号井			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第4号井			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第5号井			0.012			0.013			0.012			0.013	0.013	0.013	0.012
			後飛保第6号井			0.009			0.009			0.009			0.009	0.009	0.009	0.009
			後飛保第7号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			後飛保第8号井						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
			小鹿第3							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
			両高屋							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
			布袋東部第2							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
			上奈良							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
			草井第2							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
			草井南部							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001

(3) 県営水道水水質検査結果

検査項目	単位等	水質基準値および目標値等	愛知県水道用水供給事業 江南供給点(県企業庁検査分)														
採 水 年 月 日	年月日	—	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.1	R7.10.1	R7.11.10	R8.12.1	R8.1.7	R8.2.3	R8.3.2	平均	最大	最小
水 温	℃	—	12.4	16.2	18.8	23.4	26.4	25.8	21.3	13.9	10.7	6.6	5.3	9.6	15.9	26.4	5.3
残 留 塩 素	mg/ℓ	遊離型0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
一 般 細 菌	個/mℓ	1mℓ中の集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.0005 以下				<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/ℓ	0.04 以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 以下	0.24			0.20			0.21			0.31			0.24	0.31	0.20
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 以下	0.10			0.09			0.1			0.11			0.10	0.11	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
四 塩 化 炭 素	mg/ℓ	0.002 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/ℓ	0.05 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/ℓ	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ペ ン ゼ ン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
塩 素 酸	mg/ℓ	0.6 以下	0.03			0.05			0.05			0.05			0.05		0.03
ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/ℓ	0.06 以下	0.006			0.011			0.007			0.005			0.007	0.011	0.005
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/ℓ	0.03 以下	0.005			0.003			0.003			0.006			0.004	0.006	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001
臭 素 酸	mg/ℓ	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 以下	0.010			0.014			0.01			0.007			0.010	0.014	0.007
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 以下	0.003			0.006			0.005			0.006			0.005	0.006	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 以下	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003		0.002
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/ℓ	0.09 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 以下	0.02			0.04			0.03			0.01			0.03	0.04	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	0.3 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/ℓ	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 以下	6.4			6.2			5.8			8.2			6.7	8.2	5.8
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	200 以下	5.7	5.9	4.8	5.5	5.9	5.6	5.3	5.4	6.6	5.9	8.5	8.6	6.1	8.6	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300 以下	18.7			15.3			17.2			19			17.6	19.0	15.3
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	500 以下	49			47			49			60			51	60	47
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 以下				<0.02									<0.02		
ジ エ オ ス ミ ン	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
フ ェ ノ ー ル 類	mg/ℓ	0.005 以下				<0.0005									<0.0005		
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3 以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6
p H 値	—	5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.2
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色 度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁 度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
判 定	適又は不適	—	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

4 水道管理目標設定項目検査結果

検査年月日 令和7年7月1日 検査場所 給水栓水⑤松竹公民館(松竹町西松竹)									
気温 34.0℃ 水温 23.0℃									
項 目		目 標 値		結 果		項 目		目 標 値	
03	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	<0.001	mg/ℓ	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.5
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/ℓ以下	<0.001	mg/ℓ	28	従 属 栄 養 細 菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	検出せず
14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02	mg/ℓ以下	<0.002	mg/ℓ				

検査年月日 令和7年7月1日 検査場所 原水③後飛保第1号井(後飛保町西町)									
気温 34.0℃ 水温 17.0℃									
項 目		目 標 値		結 果		項 目		目 標 値	
01	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ℓ以下	<0.004	mg/ℓ	19	遊 離 炭 酸	20	mg/ℓ以下
02	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ℓ以下	<0.0002	mg/ℓ	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/ℓ以下
05	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ以下	<0.0004	mg/ℓ	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	mg/ℓ以下
08	ト ル エ ン	0.4	mg/ℓ以下	<0.001	mg/ℓ	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/ℓ以下
09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/ℓ以下	<0.008	mg/ℓ	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/ℓ以下
15	農 薬 類	検出値と目標値の比の和として、1以下		<1					
15-001	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	mg/ℓ以下	<0.0005	mg/ℓ	15-025	オリサストロビン	0.1	mg/ℓ以下
15-002	2, 2-DPA(ダラボン)	0.08	mg/ℓ以下	<0.001	mg/ℓ	15-026	カ ズ サ ホ ス	0.0006	mg/ℓ以下
15-003	2, 4-D(2, 4-PA)	0.02	mg/ℓ以下	<0.0002	mg/ℓ	15-027	カフエンストロール	0.008	mg/ℓ以下
15-004	E P N	0.004	mg/ℓ以下	<0.00005	mg/ℓ	15-028	カ ル タ ッ プ	0.08	mg/ℓ以下
15-005	M C P A	0.005	mg/ℓ以下	<0.00005	mg/ℓ	15-029	カルバリル(NAC)	0.02	mg/ℓ以下
15-006	ア シ ュ ラ ム	0.9	mg/ℓ以下	<0.009	mg/ℓ	15-030	カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	mg/ℓ以下
15-007	ア セ フ ェ ー ト	0.006	mg/ℓ以下	<0.00006	mg/ℓ	15-031	キノクラミン(ACN)	0.005	mg/ℓ以下
15-008	ア ト ラ ジ ン	0.01	mg/ℓ以下	<0.0001	mg/ℓ	15-032	キ ャ プ タ ン	0.3	mg/ℓ以下
15-009	ア ニ ロ ホ ス	0.003	mg/ℓ以下	<0.00005	mg/ℓ	15-033	ク ミ ル ロ ン	0.03	mg/ℓ以下
15-010	ア ミ ト ラ ズ	0.006	mg/ℓ以下	<0.0003	mg/ℓ	15-034	グ リ ホ サ ー ト	2	mg/ℓ以下
15-011	ア ラ ク ロ ー ル	0.03	mg/ℓ以下	<0.0003	mg/ℓ	15-035	グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	mg/ℓ以下
15-012	イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	mg/ℓ以下	<0.00005	mg/ℓ	15-036	ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	mg/ℓ以下
15-013	イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	mg/ℓ以下	<0.00003	mg/ℓ	15-037	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	mg/ℓ以下
15-014	インプロカルブ(MIPC)	0.01	mg/ℓ以下	<0.0001	mg/ℓ	15-038	ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	mg/ℓ以下
15-015	インプロチオラン(IPT)	0.3	mg/ℓ以下	<0.003	mg/ℓ	15-039	クロタロニル(TPN)	0.05	mg/ℓ以下
15-016	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/ℓ以下	<0.00002	mg/ℓ	15-040	シ ア ナ ジ ン	0.001	mg/ℓ以下
15-017	イプロベンホス(IBP)	0.09	mg/ℓ以下	<0.0009	mg/ℓ	15-041	シアノホス(CYAP)	0.003	mg/ℓ以下
15-018	イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006	mg/ℓ以下	<0.00006	mg/ℓ	15-042	ジウロン(DCMU)	0.02	mg/ℓ以下
15-019	インダノファン	0.009	mg/ℓ以下	<0.00009	mg/ℓ	15-043	ジクロベニル(DBN)	0.03	mg/ℓ以下
15-020	エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	mg/ℓ以下	<0.0003	mg/ℓ	15-044	ジクロルボス(DDVP)	0.008	mg/ℓ以下
15-021	エトフェンブロックス	0.08	mg/ℓ以下	<0.0008	mg/ℓ	15-045	ジ ク ワ ッ ト	0.01	mg/ℓ以下
15-022	エンドスルフアン(ベンゾエピン)	0.01	mg/ℓ以下	<0.0001	mg/ℓ	15-046	ジスルホトン(エチルチオホトン)	0.004	mg/ℓ以下
15-023	オキサジクロメホン	0.02	mg/ℓ以下	<0.0002	mg/ℓ	15-047	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/ℓ以下
15-024	オキシ銅(有機銅)	0.03	mg/ℓ以下	<0.0003	mg/ℓ	15-048	ジ チ オ ビ ル	0.009	mg/ℓ以下

項	目	目 標 値	結 果	項	目	目 標 値	結 果
15-049	シハロホップブチル	0.006 mg/ℓ以下	<0.00006 mg/ℓ	15-083	フェントラザミド	0.01 mg/ℓ以下	<0.0001 mg/ℓ
15-050	シマジン(CAT)	0.003 mg/ℓ以下	<0.00003 mg/ℓ	15-084	フサライド	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ
15-051	ジメタメトリン	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-085	ブタクロール	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ
15-052	ジメトエート	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ	15-086	ブタミホス	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ
15-053	シメトリン	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ	15-087	ブプロフェジン	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ
15-054	ダイアジノン	0.003 mg/ℓ以下	<0.00003 mg/ℓ	15-088	フルアジナム	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ
15-055	ダイムロン	0.8 mg/ℓ以下	<0.008 mg/ℓ	15-089	プレチラクロール	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ
15-056	ダブメット、メタム及びメ チルイソチオシアネート	0.01 mg/ℓ以下	<0.0001 mg/ℓ	15-090	プロシミドン	0.09 mg/ℓ以下	<0.0009 mg/ℓ
15-057	チアジニル	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ	15-091	プロチオホス	0.007 mg/ℓ以下	<0.00007 mg/ℓ
15-058	チウラム	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-092	プロピコナゾール	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ
15-059	チオジカルブ	0.08 mg/ℓ以下	<0.0008 mg/ℓ	15-093	プロビザミド	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ
15-060	チオファネートメチル	0.3 mg/ℓ以下	<0.003 mg/ℓ	15-094	プロベナゾール	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ
15-061	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-095	プロモブチド	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ
15-062	テフリルトリオン	0.002 mg/ℓ以下	<0.00002 mg/ℓ	15-096	ベノミル	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ
15-063	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-097	ベンシクロン	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ
15-064	トリクロピル	0.006 mg/ℓ以下	<0.00006 mg/ℓ	15-098	ベンゾビシクロン	0.09 mg/ℓ以下	<0.0009 mg/ℓ
15-065	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-099	ベンゾフェナップ	0.005 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ
15-066	トリシクラゾール	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ	15-100	ベンタゾン	0.2 mg/ℓ以下	<0.002 mg/ℓ
15-067	トリフルラリン	0.06 mg/ℓ以下	<0.0006 mg/ℓ	15-101	ベンディメタリン	0.3 mg/ℓ以下	<0.003 mg/ℓ
15-068	ナプロパミド	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ	15-102	ベンフラカルブ	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ
15-069	バラコート	0.01 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ	15-103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/ℓ以下	<0.0001 mg/ℓ
15-070	ビベロホス	0.0009 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ	15-104	ベンフレセート	0.07 mg/ℓ以下	<0.0007 mg/ℓ
15-071	ビラクロニル	0.01 mg/ℓ以下	<0.0001 mg/ℓ	15-105	ホスチアゼート	0.005 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ
15-072	ビラゾキシフェン	0.004 mg/ℓ以下	<0.00004 mg/ℓ	15-106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/ℓ以下	<0.007 mg/ℓ
15-073	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-107	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ
15-074	ピリダフェンチオン	0.002 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ	15-108	メソミル	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ
15-075	ピリプチカルブ	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ	15-109	メタラキシル	0.2 mg/ℓ以下	<0.002 mg/ℓ
15-076	ピロキロン	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ	15-110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/ℓ以下	<0.00004 mg/ℓ
15-077	フィプロニル	0.0005 mg/ℓ以下	<0.000005 mg/ℓ	15-111	メトミノストロビン	0.04 mg/ℓ以下	<0.0004 mg/ℓ
15-078	フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/ℓ以下	<0.0001 mg/ℓ	15-112	メトリブジン	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ
15-079	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/ℓ以下	<0.0003 mg/ℓ	15-113	メフェナセツト	0.02 mg/ℓ以下	<0.0002 mg/ℓ
15-080	フェリムゾン	0.05 mg/ℓ以下	<0.0005 mg/ℓ	15-114	メプロニル	0.1 mg/ℓ以下	<0.001 mg/ℓ
15-081	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/ℓ以下	<0.00006 mg/ℓ	15-115	モリネート	0.005 mg/ℓ以下	<0.00005 mg/ℓ
15-082	フェントエート(PAP)	0.007 mg/ℓ以下	<0.00007 mg/ℓ				

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)
 水質基準:PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下

ア 給水栓水

(単位:mg/L)

検査場所	江南緑地公園 テニスコート	生島神社	阿弥陀寺	高屋神社	松竹公民館	上奈良北墓地
R7.4.15	<0.000005	0.000016	0.000011	0.000007	0.000010	0.000006
R7.7.1	<0.000005	<0.000005	0.000016	0.000007	0.000015	0.000006
R7.10.7	<0.000005	<0.000005	0.000010	<0.000005	0.000015	0.000010
R8.1.6	<0.000005	<0.000005	0.000010	<0.000005	0.000010	0.000010
検査場所	稲木神社	島宮公園	二子山 児童遊園	草井第2水源	草井南部水源	
R7.4.15	0.000025	0.000010	<0.000005	0.000007	0.000017	
R7.7.1	0.000024	0.000016	<0.000005	0.000006	0.000005	
R7.10.7	0.000026	0.000015	<0.000005	0.000007	<0.000005	
R8.1.6	0.000024	0.000009	<0.000005	0.000006	<0.000005	

イ 原水

(単位:mg/L)

検査場所	下般若 第1号井	下般若 第2号井	後飛保 第1号井	後飛保 第2号井	後飛保 第3号井	後飛保 第4号井	後飛保 第7号井	後飛保 第8号井
R7.9.2	0.000013	0.000017	0.000012	0.000012	0.000018	0.000007	0.000021	0.000009
検査場所	小鹿第3	両高屋	布袋 東部第2	上奈良	草井第2	草井南部		
R7.10.7	0.000022	0.000009	0.000026	0.000006	0.000012	0.000018		

5 毎日検査結果

(1) 残留塩素検査結果

(mg/ℓ)

検査地点		江南緑地公園 デニスコート	生島神社	阿弥陀寺	松竹公民館	高屋神社	上奈良 北墓地	島宮公園	稲木神社	二子山 児童遊園	草井第2	草井南部	全地点
4 月	平均	0.30	0.37	0.38	0.36	0.40	0.37	0.36	0.30	0.28	0.35	0.41	0.35
	最大	0.35	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.50	0.50
	最小	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30	0.35	0.25
5 月	平均	0.26	0.38	0.35	0.36	0.41	0.36	0.35	0.32	0.24	0.37	0.38	0.34
	最大	0.35	0.60	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.45	0.60
	最小	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.35	0.35	0.20
6 月	平均	0.34	0.43	0.35	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.37	0.37
	最大	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.45	0.50	0.40	0.60	0.60
	最小	0.30	0.40	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30
7 月	平均	0.35	0.42	0.33	0.34	0.36	0.35	0.35	0.31	0.39	0.34	0.43	0.36
	最大	0.40	0.50	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	0.50	0.50
	最小	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.25	0.30	0.35	0.20
8 月	平均	0.37	0.41	0.31	0.31	0.40	0.35	0.31	0.33	0.39	0.32	－	0.35
	最大	0.40	0.50	0.40	0.40	0.45	0.40	0.35	0.45	0.40	0.35	－	0.50
	最小	0.35	0.35	0.20	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	－	0.20
9 月	平均	0.33	0.41	0.36	0.30	0.50	0.31	0.30	0.27	0.40	0.31	－	0.35
	最大	0.50	0.55	0.50	0.35	0.55	0.35	0.35	0.35	0.55	0.50	－	0.55
	最小	0.25	0.35	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25	－	0.20
10月	平均	0.33	0.44	0.49	0.31	0.49	0.29	0.31	0.42	0.43	0.32	－	0.38
	最大	0.40	0.50	0.55	0.35	0.55	0.30	0.35	0.60	0.50	0.50	－	0.60
	最小	0.25	0.40	0.35	0.25	0.45	0.25	0.25	0.15	0.35	0.30	－	0.15
11月	平均	0.35	0.43	0.46	0.33	0.47	0.31	0.33	0.35	0.42	0.36	－	0.38
	最大	0.40	0.50	0.50	0.35	0.55	0.35	0.35	0.50	0.45	0.50	－	0.55
	最小	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.25	0.30	0.25	0.35	0.30	－	0.25
12月	平均	0.35	0.40	0.44	0.39	0.44	0.35	0.38	0.31	0.38	0.36	－	0.38
	最大	0.35	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.55	0.40	0.45	－	0.55
	最小	0.30	0.35	0.40	0.35	0.40	0.30	0.35	0.15	0.30	0.30	－	0.15
1 月	平均	0.33	0.41	0.41	0.42	0.45	0.36	0.40	0.36	0.36	0.35	－	0.39
	最大	0.35	0.50	0.45	0.45	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	－	0.50
	最小	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	－	0.25
2 月	平均	0.29	0.39	0.40	0.38	0.43	0.34	0.37	0.35	0.34	0.37	－	0.37
	最大	0.30	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	－	0.45
	最小	0.25	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	－	0.25
3 月	平均	0.30	0.40	0.39	0.38	0.44	0.35	0.37	0.25	0.31	0.35	－	0.35
	最大	0.35	0.45	0.45	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	－	0.50
	最小	0.25	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.20	0.25	0.30	－	0.20
年 間	平均	0.33	0.41	0.39	0.36	0.43	0.34	0.35	0.33	0.36	0.35	0.40	0.37
	最大	0.50	0.60	0.55	0.45	0.55	0.45	0.45	0.60	0.55	0.50	0.60	0.60
	最小	0.20	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15	0.20	0.25	0.30	0.15

※草井南部は、令和7年度6月より取水停止中

(2) 色、濁り、におい

水質基準を満足する良好な結果でした。

令和7年度

水道水質検査年次報告書

令和8年7月発行

編集 江南市水道部水道課配水・維持グループ

〒483-8018 江南市般若町中山1-4-6

TEL 0587-53-3511（直通）

FAX 0587-53-3514

Eメール suido@city.konan.lg.jp

HP <https://www.city.konan.lg.jp/soshiki/suidou/1002025/index.html>